




E18 414 50




E18 456 31

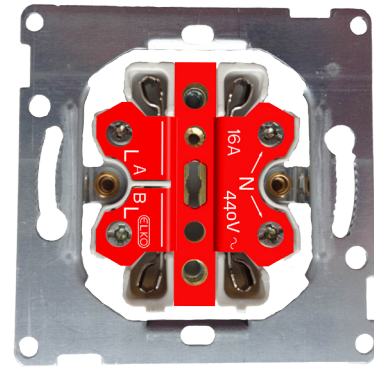

E18 406 92-93

# ELKO

## 2-vägs 440V med delade brunnar

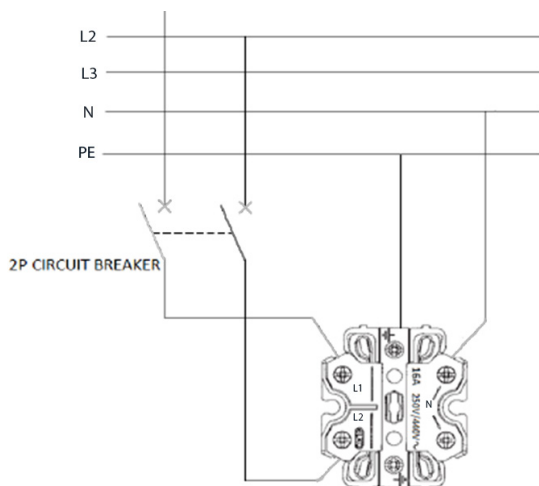

E18 414 50

### Nya 2-vägsuttaget med delade brunnar för 2-faser, 440V

2-vägs infällt uttag med jord, delade brunnar 440V, kan matas med 2 faser.



VIKTIGT! Uttaget skall vid matning av 2 faser, avsäkras med 2-polig dvärgbrytare för att säkerställa brytning av båda faserna.

E-nummer	Utförande	Förp.
18 414 50	2-vägs mj inf delade brunnar 440V	5/50
	<u>Tillbehör</u>	
18 456 31	Förhöjningsram för uttag 23mm fv	5/50
18 405 92	Märkskylt för infällt	5/50
18 405 93	Märkskylt för utanpåliggande	5/50

**Enligt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 521.8.2. är det tillåtet att dela upp en flerfaskrets med gemensam neutralledare i enfas om det klart framgår att så är fallet.**

Viktigt är då att frånskiljning sker på ett sätt så att båda faserna frånskiljs samtidigt. Vanligtvis löses detta genom att använda en 2-polig dvärgbrytare.

Det är också viktigt att det verkligen är två olika faser som matar detta uttag. Uttaget kan inte användas i lägenheter med en enfasig huvudledning. Om samma fas nyttjas kommer strömmarna att adderas och då belastas neutralledaren för mycket.

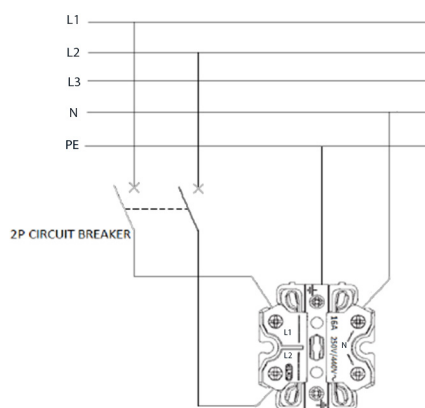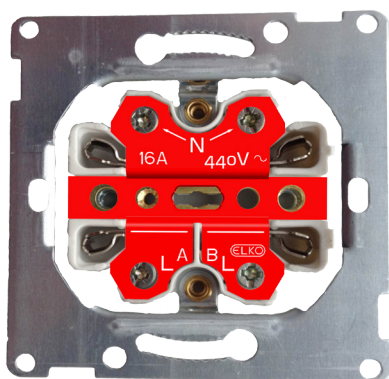

2-vägs 440V med  
delade brunnar