

USB laddare A+C+Euro

ELKO USB ladduttag med en port för USB typ A, samt en port för USB typ C, samt 2 Eurouttag.

Total laddström är 3A oberoende fördelat mellan USB-portarna. Uttaget definieras som ett USB fastcharger.



Teknisk specifikation:

Nominell inkopplingspänning: 100 - 240V AC 50/60Hz


Största säkring på matande grupp: 16A

USB utgångsspänning: 5V DC

Nominell strömstyrka ut: Upp till 3A

Elektroniskt överlastskydd

Isolationskategori III

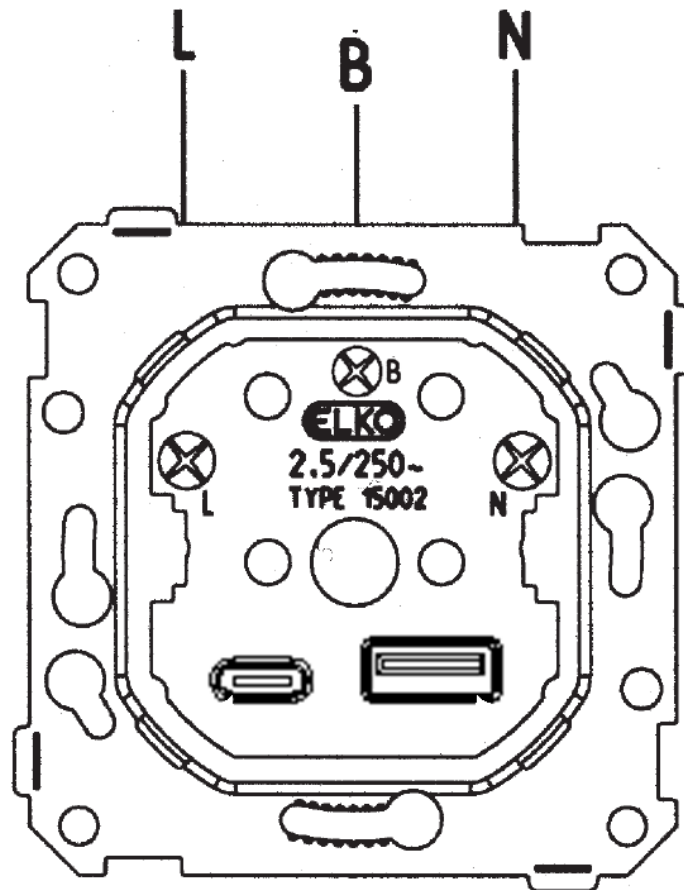

Inkoppling:

USB laddaren skall kopplas in med fas och neutral (L och N). Jordledare kan inkopplas på blindklämma "B"

DANGER / VAARA / FARE / FARA

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

Turn off all power supplying this equipment before working on the equipment.

Use a Voltage Tester of appropriate rating.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

Katkaise kaikki tätä laitteistoa syöttävä virta ennen laitteistolla työskentelyä

Use a Voltage Tester of appropriate rating.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

Skru av all strøm til utstyret før du foretar arbeid på det.

Bruk en spenningstester for riktig vurdering.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre dødsfall eller alvorlig personskade.

RISK FÖR ELSTÖTAR, EXPLOSION ELLER ÖVERSLA

Koppla ur utrustningen ur nätanslutningen innan arbete påbörjas på denna.

Använd en spänningsmätare (voltmeter) med lämplig nominal spänning.

Om inte anvisningarna följs uppstår livsfara eller risk för allvarliga personskador.

DANGER / VAARA / FARE / FARA

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

If the USB charger insert is installed to replace a socket-outlet, connect the earth wires (PE) together with a junction block in order to have earth line continuity for all the socket outlets of this electrical circuit.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

Jos USB-laturin sisäänliittoa ei ole asennettu korvaamaan pistorasialähdön, liitä maajohdot (PE) yhteen haaroitusrasian kanssa saadakseen maajohdon jatkuvuuden kaikille tämän sähköpiirin pistorasialähdöille.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

Dersom USB-laderinnsatsen installeres som en erstatning til en stikkontakt, skal jordledningene (PE) kobles sammen med en koblingsenhet slik at man oppnår jordlinjekontinuitet for alle stikkontaktene på dette elektriske kretsløpet.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre dødsfall eller alvorlig personskade.

RISK FÖR ELSTÖTAR, EXPLOSION ELLER ÖVERSLAG

Om USB-laddarinsatsen installeras för att ersätta en stickkontakt, skall jordledningarna (PE) kopplas samman med en kopplingsenhet så att man uppnår en jordlinjekontinuitet för alla stickkontaktarna i denna strömkrets.

Om inte anvisningarna följs uppstår livsfara eller risk för allvarliga personskador.

USB lader A+C+Euro 3A

ELKO USB lader med ladeport for USB-A og USB-C, samt 2 uttak for Europlugg 2,5A.

Maksimal ladestrøm på USB portene er 3A, og definerer under USB fast charger



Tekniske spesifikasjoner:

Nominell tilkoblingsspenning: 100 - 240V AC 50/60Hz


Maksimalt forankoblet vern: 16A

USB utgangsspenning: 5V DC

Nominell utgangsstrøm: 3A

Elektronisk overbelastningsvern

Isolasjonsklasse III

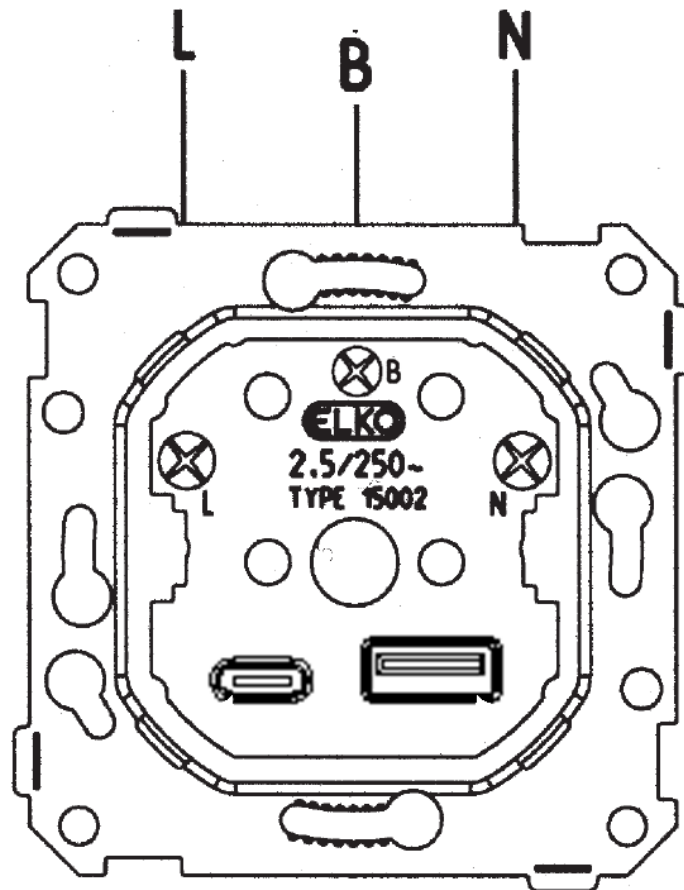

Tilkobling:

USB laderen må tilkobles begge faser (L og N). Jording kan viderekobles på klemme merket med "B"

DANGER / VAARA / FARE / FARA

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

Turn off all power supplying this equipment before working on the equipment.

Use a Voltage Tester of appropriate rating.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

Katkaise kaikki tätä laitteistoa syöttävä virta ennen laitteistolla työskentelyä

Use a Voltage Tester of appropriate rating.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

Skru av all strøm til utstyret før du foretar arbeid på det.

Bruk en spennings tester for riktig vurdering.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre dødsfall eller alvorlig personskade.

RISK FÖR ELSTÖTAR, EXPLOSION ELLER ÖVERSLA

Koppla ur utrustningen ur nätanslutningen innan arbete påbörjas på denna.

Använd en spänningsmätare (voltmeter) med lämplig nominal spänning.

Om inte anvisningarna följs uppstår livsfara eller risk för allvarliga personskador.

DANGER / VAARA / FARE / FARA

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

If the USB charger insert is installed to replace a socket-outlet, connect the earth wires (PE) together with a junction block in order to have earth line continuity for all the socket outlets of this electrical circuit.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

Jos USB-laturin sisäänliittoa ei ole asennettu korvaamaan pistorasialähdön, liitä maajohdot (PE) yhteen haaroitusrasian kanssa saadakseen maajohdon jatkuvuuden kaikille tämän sähköpiirin pistorasialähdöille.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

Dersom USB-laderinnsatsen installeres som en erstatning til en stikkontakt, skal jordledningene (PE) kobles sammen med en koblingsenhet slik at man oppnår jordlinjekontinuitet for alle stikkontaktene på dette elektriske kretslopet.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre dødsfall eller alvorlig personskade.

RISK FÖR ELSTÖTAR, EXPLOSION ELLER ÖVERSLAG

Om USB-laddarinsatsen installeras för att ersätta en stickkontakt, skall jordledningarna (PE) kopplas samman med en kopplingsenhet så att man uppnår en jordlinjekontinuitet för alla stickkontaktarna i denna strömkrets.

Om inte anvisningarna följs uppstår livsfara eller risk för allvarliga personskador.